


Murs de soutènement - Cas de charge 1 et 2

Cas de charge 1, $\varphi = 35^\circ$, $p = 1,0 \text{ kN/m}^2$, constructions limitrophes possibles

Cas de charge 2, $\varphi = 35^\circ$, $p = 5,0 \text{ kN/m}^2$, constructions limitrophes possibles

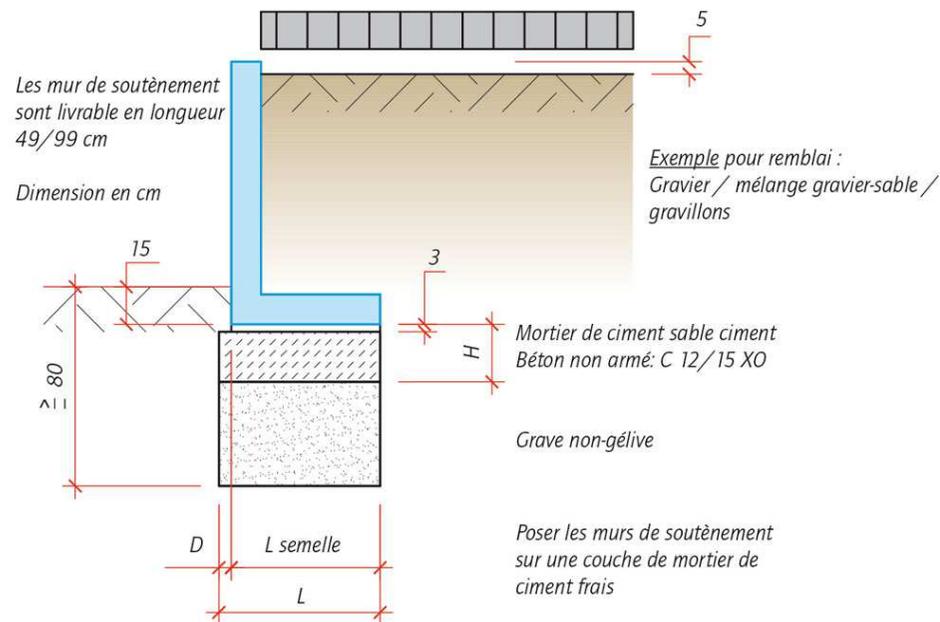

Réalisation des fondations pour cas de charges 1 et 2

Type	Hauteur H (cm)	Largeur L (cm)	Débord D (cm)	
	45	15	25	0
	55	15	30	0
	80	15	40	0
	105	15	55	0
	130	15	70	0
	155	15	80	0
	180	15	95	0
	205	15	110	0
	230	15	120	0
	255	15	135	0
	280	15	150	0
	305	15	165	0

Pose non recommandée
(valable pour tous les cas de charge)

